



160008220361



(2019) 国认监认字 (009) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

报告编号: 2020WT1090-2

Report No.: _____

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称: 高压电抗器
Name of products: _____

型号规格: YDCKSC-240/10-6%
Type Specification: _____

委托人: 浙江亿德科技有限公司
Consign Unit: _____

检验类别: 委托试验
Kind of test: _____

国家电控配电设备质量监督检验中心
China National Center for Quality Supervision and Test of
Electrical Control and Distribution Equipment (CCDT)
天津天传电控设备检测有限公司
Tianjin Tianchuan Electric Control Equipment Test Co.,Ltd.

检验报告

第1页 共4页

报告编号: 2020WT1090-2

产品名称	高压电抗器			商标	/
型号规格	YDCKSC-240/10-6%			检验类别	委托试验
主要技术数据	额定电压: 10kV; 额定电流: 13.856A; 额定电感: 79.62mH; 额定频率: 50Hz; 绝缘耐热等级: H; 户内型。				
委托人	浙江亿德科技有限公司				
委托人地址	温州市龙湾区蒲州街道文绣路 51 号				
生产单位	浙江亿德科技有限公司				
生产单位地址	温州市龙湾区蒲州街道文绣路 51 号				
抽样地点	/			抽样日期	/
抽样者	/	抽样基数	/	抽样数量	/
送样者	刘东	样品数量	1 台	到样日期	2020 年 11 月 04 日
试品编号	2020WG1115	试品状态	正常	生产日期	/
检验地点	天津市东丽开发区信通路 6 号				
检验依据	GB/T1094.1-2013 《电力变压器 第1部分: 总则》 GB/T 1094.6-2011 《电力变压器 第6部分: 电抗器》				
检验日期	2020 年 11 月 05 日 至 2020 年 11 月 30 日				
检验结论	经 2 项试验验证, 检测结果均符合检验依据的要求, 试验合格。 签发日期: 2020 年 11 月 30 日				
备注	/				

主检: 付宝金

审核: 李铁男

签发: 张伙

检验报告

第 2 页 共 4 页

报告编号: 2020WT1090-2

检验项目汇总表

[illegible]

检验报告

第 3 页 共 4 页

报告编号: 2020WT1090-2

绕组电阻测量	试验日期: 2020 年 11 月 05 日
	试品编号: 2020WG1115

试验依据: GB/T 1094.1-2013 11.2

试验设备名称/编号: 变压器三相直阻测试仪/17-13; 温湿度表/18-09

一、试验情况:

试验对象: ☒ 整机 ☐ 样块/零部件 (描述具体名称: _____)

环境温度: 19℃ 相对湿度: 50%

测试部位	冷态电阻值 (mΩ)	不平衡度 (%)	
	实测值	允许值	实测值
A	5.326	≤±3%	0.41
B	5.353		
C	5.392		

$$\text{注：绕组电阻不平衡率} = \frac{\text{最大电阻值} - \text{最小电阻值}}{\text{电阻平均值}} \times 100\%$$

以下空白。

二、结论：合格。

检验报告

报告编号: 2020WT1090-2

电感测量	试验日期: 2020 年 11 月 05 日			
	试品编号: 2020WG1115			
试验依据: GB/T 1094.6-2011 9.10.5				
试验设备名称/编号: 钳式功率计/1C-N02				
一、试验情况:				
试验对象: ☒ 整机 ☐ 样块/零部件 (描述具体名称: /)				
额定频率下:				
部位	额定值 (mH)	实测值 (mH)	偏差 (%)	
			允许值	实测值
A	79.62	79.762	0<&<+3	0.18
B		79.781		0.20
C		79.767		0.18
以下空白。				
二、结论: 合格。				

检验报告

附页 1

报告编号: 2020WT1090-2

试验仪器设备清单

[illegible]


检验报告

附页 2

报告编号: 2020WT1090-2

样品照片

高压电抗器			
型 号	YDCKSC-240/10-6%		
额定容量	240kvar	额定电压	10kV
额定频率	50Hz	相数	三相
电抗率	6%	制造年月	2020年6月
执行标准	GB/T 1094.6-2011	绝缘等级	H级
浙江亿德科技有限公司			

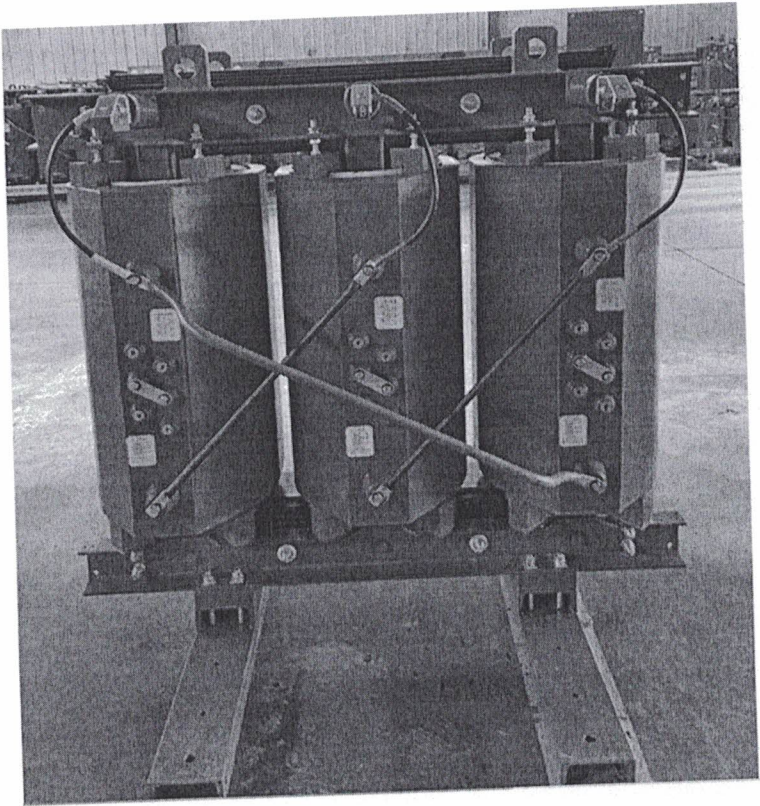

注 意 事 项

- 1、报告无“检验专用章”或检验单位公章无效。
- 2、复制报告未加盖“检验专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、签发人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、检验结果只与所试样品有关。
- 6、被检样品,除正当损耗不退外,其余按有关规定处理。
- 7、本报告部分复制无效。
- 8、本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

单位地址:	天津市东丽开发区信通路 6 号	邮政编码:	300300
电 话:	022-84376026	传 真:	022-84376023
Address:	No.6 ,Xintong Road Dongli Development District Tianjin China	Post code:	300300
Tel:	022-84376026	Fax:	022-84376023